

апрель

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

А.В. Морданев

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0889.2Д от 28.04.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

а/скв., ст.Платнировская, "Черемушки"

Заказчик:

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Дата и время отбора пробы (образца): 20.04.2017 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.04.2017 10 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы: мастер Шушняев

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

а/скв., ст.Платнировская, "Черемушки"

Код пробы (образца): 0889.2Д

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 0889.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 20.04.2017					
Дата окончания исследования: 28.04.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Ион аммония	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
3	Нитраты (по NO ₃)	менее 0,1	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	не более 3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Сульфаты	144,0 ± 14,4	не более 500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
6	Марганец	0,020 ± 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
7	Свинец	менее 0,0001	не более 0,03	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
8	Медь	менее 0,0005	не более 1	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
9	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
10	Полифосфаты	менее 0,01	не более 3,5	мг/дм ³	ГОСТ 18309-2014
11	Фториды	0,28 ± 0,02	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
12	Хлориды	29,4 ± 4,4	не более 350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
13	Жесткость общая	5,5 ± 0,8	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
14	pH	8,0 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
15	Окисляемость перманганатная	1,4 ± 0,3	не более 5	мгО ₂ /дм ³	ПНД Ф 14.2:4.154-99
16	Общая минерализация (сухой остаток)	509,7 ± 51,0	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
17	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
18	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
19	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
20	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
21	2,4-Д кислота	менее 0,002	не более 0,03	мг/дм ³	МУ 1541-76
22	гамма-изомер ГХЦГ	менее 0,0001	не более 0,002	мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
23	ДДТ и его метаболиты	менее 0,0001	не более 0,002	мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией / Григорьева В.И.				Подпись	

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 20.04.2017					
Дата окончания исследования: 21.04.2017					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией Шакович Г.И.				Подпись 	

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

А.В. Морданев

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0890.2Д от 28.04.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к ул.Советская*

Заказчик:

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Дата и время отбора пробы (образца): *20.04.2017 09 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *20.04.2017 10 ч. 00 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы:

мастер Шушняев

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

в/к ул.Советская

Код пробы (образца):

0890.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 0890.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 20.04.2017					
Дата окончания исследования: 25.04.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Жесткость общая	5,5 ± 0,8	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
3	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
5	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Григорьева В.И.				Подпись	

Код образца (пробы): 0890.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 20.04.2017					
Дата окончания исследования: 21.04.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией Шакович Г.И.				Подпись	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

А.В. Морданев

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0891.2Д от 28.04.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/к ул.Карла Маркса

Заказчик:

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Дата и время отбора пробы (образца): 20.04.2017 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.04.2017 10 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

мастер Шушняев

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

в/к ул.Карла Маркса

Код пробы (образца):

0891.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 0891.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 20.04.2017					
Дата окончания исследования: 25.04.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Жесткость общая	5,3 ± 0,8	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
3	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
5	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией / Григорьева В.И.				Подпись 	

Код образца (пробы): 0891.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 20.04.2017					
Дата окончания исследования: 21.04.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией / Шакович Г.И.				Подпись 	

март

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

А.В. Морданев

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0631.2Д от 03.04.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
а/скв., СОШ -5 ст.Платнировская*

Заказчик:

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Дата и время отбора пробы (образца): *22.03.2017 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *22.03.2017 11 ч. 15 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы:

мастер Шушняев Н.П.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

а/скв., СОШ -5 ст.Платнировская

Код пробы (образца):

0631.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 0631.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 22.03.2017					
Дата окончания исследования: 31.03.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Ион аммония	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
3	Нитраты (по NO ₃)	менее 0,1	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	не более 3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Сульфаты	148,8 ± 14,9	не более 500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
6	Марганец	0,024 ± 0,006	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
7	Свинец	менее 0,0001	не более 0,03	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
8	Медь	менее 0,0005	не более 1	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
9	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
10	Полифосфаты	менее 0,01	не более 3,5	мг/дм ³	ГОСТ 18309-2014
11	Фториды	0,28 ± 0,02	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
12	Хлориды	30,6 ± 4,6	не более 350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
13	Жесткость общая	5,5 ± 0,8	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
14	pH	8,3 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
15	Окисляемость перманганатная	1,4 ± 0,3	не более 5	мгО ₂ /дм ³	ПНД Ф 14.2:4.154-99
16	Общая минерализация (сухой остаток)	485,0 ± 48,5	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
17	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
18	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
19	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
20	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
21	2,4-Д кислота	менее 0,002	не более 0,03	мг/дм ³	МУ 1541-76
22	гамма-изомер ГХЦГ	менее 0,0001	не более 0,002	мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
23	ДДТ и его метаболиты	менее 0,0001	не более 0,002	мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Григорьева В.И.				Подпись 	

Код образца (пробы): 0631.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 22.03.2017					
Дата окончания исследования: 23.03.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией /Шакович Г.И.				Подпись 	

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Адрес: 352330, РФ, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115.
тел./факс: (86135) 5-02-36, E-mail: ulabfguz@mail.ru

**Санитарно-гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований
к протоколу № 0631.2 Д от 03.04.2017 г.**

Проба питьевой воды из а/скв СОШ № 5 по адресу: ст. Платнировская, по
исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования, по показателю жёсткость общая,
мутность.

Врач по общей гигиене



Е. Н. Кравченко

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Утверждаю:
Руководитель ИЛИ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

А.В. Морданев

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0632.2Д от 27.03.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/к ул. Советская,

Заказчик:

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Дата и время отбора пробы (образца): *22.03.2017 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *22.03.2017 11 ч. 15 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы:

мастер Шушняев Н.П.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

в/к ул. Советская,

Код пробы (образца):

0632.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 0632.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 22.03.2017					
Дата окончания исследования: 24.03.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Железо	0,4 ± 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Жесткость общая	4,9 ± 0,7	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Григорьева В.И.					

Код образца (пробы): 0632.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 22.03.2017					
Дата окончания исследования: 23.03.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
/Шакович Г.И.					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Адрес: 352330, РФ, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115.
тел./факс: (86135) 5-02-36, E-mail: ulabfguz@mail.ru

Санитарно-гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований

к протоколу № 0632.2 Д от 27.03.2017 г.

Проба питьевой воды из в/к по адресу: ст. Платнировская, ул. Советская по
исследованным показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю железо.

Врач по общей гигиене



Е. Н. Кравченко

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Утверждаю:
Руководитель ИИП
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае" _____
А.В. Морданев



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0633.2Д от 27.03.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/к ул.Карла-Маркса

Заказчик:

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Дата и время отбора пробы (образца): 22.03.2017 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 22.03.2017 11 ч. 15 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

мастер Шушняев Н.П.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

в/к ул.Карла-Маркса

Код пробы (образца):

0633.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:

_____ Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 0633.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 22.03.2017					
Дата окончания исследования: 24.03.2017					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Железо	0,28 ± 0,07	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Жесткость общая	4,9 ± 0,7	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Григорьева В.И.					

Код образца (пробы): 0633.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 22.03.2017					
Дата окончания исследования: 23.03.2017					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
/Шакович Г.И.					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Адрес: 352330, РФ, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115.
тел./факс: (86135) 5-02-36, E-mail: ulabfguz@mail.ru

**Санитарно-гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований
к протоколу № 0633.2 Д от 27.03.2017 г.**

Проба питьевой воды из в/к ул. Карла-Маркса по адресу: ст. Платнировская, ул.
Карла-Маркса по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



Е. Н. Кравченко

образ


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

А.В. Морданев

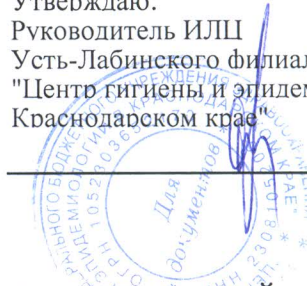

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0344.2Д от 28.02.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
а/скв., "ОСО" ст. Платнировская

Заказчик:

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Дата и время отбора пробы (образца): 21.02.2017 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.02.2017 10 ч. 20 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

мастер Шумняев Н.П.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировский "Универсал"

а/скв., "ОСО" ст. Платнировская

Код пробы (образца):

0344.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ 31862-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 0344.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 21.02.2017					
Дата окончания исследования: 03.03.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Ион аммония	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
3	Нитраты (по NO ₃)	менее 0,1	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	не более 3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Сульфаты	122,4 ± 12,2	не более 500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
6	Марганец	0,050 ± 0,013	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
7	Свинец	менее 0,0001	не более 0,03	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
8	Медь	менее 0,0005	не более 1	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
9	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
10	Фториды	0,33 ± 0,02	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
11	Хлориды	30,8 ± 4,6	не более 350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
12	Жесткость общая	4,7 ± 0,7	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
13	рН	8,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
14	Общая минерализация (сухой остаток)	457,2 ± 45,7	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
15	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
16	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
17	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
18	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
19	2,4-Д кислота	менее 0,002	не более 0,03	мг/дм ³	МУ 1541-76
20	гамма-изомер ГХЦГ	менее 0,0001	не более 0,002	мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Григорьева В.И.				Подпись 	

Код образца (пробы): 0344.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 21.02.2017					
Дата окончания исследования: 22.02.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией / Шакович Г.И.				Подпись 	

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Адрес: 352330, РФ, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115.
тел./факс: (86135) 5-02-36, E-mail: ulabfguz@mail.ru

**Санитарно-гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований
к протоколу № 0344.2 Д от 28.02.2017 г.**

Проба питьевой воды арт/скв по адресу: ст. Платнировская, «ОСО»

по исследованным показателям соответствует требованиям

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН
2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» ГН 2.1.5.1315-03
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Врач по общей гигиене



Е. Н. Кравченко

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Утверждаю:
Руководитель ИЛР
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

А.В. Морданев

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0345.2Д от 28.02.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к ул.Карла Маркса, ст. Платнировская*

Заказчик:

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Дата и время отбора пробы (образца): *21.02.2017 09 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.02.2017 10 ч. 20 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы:

мастер Шумняев Н.П.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировский "Универсал"

в/к ул.Карла Маркса, ст. Платнировская

Код пробы (образца):

0345.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 0345.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 21.02.2017

Дата окончания исследования: 27.02.2017


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Жесткость общая	4,8 ± 0,7	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
3	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
5	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Григорьева В.И.				Подпись 	

Код образца (пробы): 0345.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 21.02.2017

Дата окончания исследования: 22.02.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией Шакович Г.И.				Подпись 	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Телефон. факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Утверждаю:
Руководитель ИЛИ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"
А.В. Морданев

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0346.2Д от 28.02.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/к ул. Советская, ст. Платнировская

Заказчик:

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Дата и время отбора пробы (образца): *21.02.2017 09 ч. 20 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.02.2017 10 ч. 20 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы:

мастер Шумняев Н.П.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Платнировский "Универсал"

Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Платнировский "Универсал"

в/к ул. Советская, ст. Платнировская

Код пробы (образца):

0346.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 0346.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 21.02.2017					
Дата окончания исследования: 27.02.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Жесткость общая	4,6 ± 0,7	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
3	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
5	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Григорьева В.И.				Подпись 	

Код образца (пробы): 0346.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 21.02.2017					
Дата окончания исследования: 22.02.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. заведующего лабораторией / Шакович Г.И.				Подпись 